


Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Верхнетуринский механический техникум»

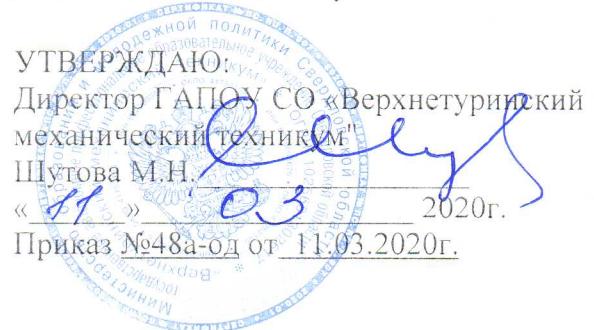

Инструктаж по пожарной безопасности ИПБ-001-2020г.

- Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания.
- Электрические сети и электрооборудование должны отвечать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других ненормальных режимов, могущих привести к пожарам и сгораниям.
- Осветительная сеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники не соприкасались со сгораемыми конструкциями зданий и горючими материалами.
- Провода, распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли не реже двух раз в месяц, а в помещениях со значительным выделением пыли не реже четырех раз в месяц.
- Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов должны немедленно устраняться дежурным персоналом; неисправную электросеть следует отключить до приведения ее в пожаробезопасное состояние.
- Каждый служащий, обнаруживший пожар или загорание обязан:
 - немедленно сообщить об этом в объектовую или городскую пожарную охрану;
 - приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения.

Разработал:
Специалист по ОТ Севастьянова Г.М.